





<b>Typ</b> Type	: <i>Sicherheitstransformator</i> Safety isolating transformer	
<b>Kernform</b> Core type	: <i>EI 38/16,5</i>	
<b>Bemessungsspannung, Eingang</b> Designated primary voltage	: <i>2x115Vac</i>	
<b>Bemessungsstrom, Eingang</b> Designated primary current	: <i>26mA</i>	
<b>Bemessungsspannung, Ausgang</b> Designated secondary voltage	: <i>2x 12Vac</i>	
<b>Bemessungsstrom, Ausgang</b> Designated secondary current	: <i>0,133A</i>	
<b>Kurzschlußschutz</b> Short circuit protection	: <i>unbedingt kurzschlußfest</i> inherently-short-circuit-proof	
<b>Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)</b> Designated output power (power faktor 1)	: <i>3,2VA</i>	
<b>Schutzklasse</b> Safety class	: <i>vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II</i> Prepared for class II equipment	
<b>Schutzart</b> Protection index	: <i>IP00</i>	
<b>Isolierstoffklasse</b> Insulation class	: <i>B</i>	
<b>Max. Umgebungstemperatur</b> Ambient temperature	: <i>50°C</i>	
<b>Vorschrift</b> Safety Standards	: <i>EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6; UL5085-2; CSA 22.2</i> Part 1 with Part 2-6; UL 5085-2; CSA 22.2	
<b>Prüfzeichen</b> Approvals	:  File <i>E103521</i>  Type <i>VB 3,2/50</i>	

<b>Prüfspannung</b> HV-Test voltage	: <i>Primär-Sekundär 5,0 kV</i> Primary-Secondary	
	: <i>Sekundär-Sekundär 0,25 kV</i> Secondary-Secondary	

**Bemerkungen** Notes : *-Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.*  
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

**Abmessungen/ Pinbelegung :**  
Dimensions / Pin configuration

*Sicht auf Stiftseite*  
Bottom view


**PRI:**

*pin 1= 115V*  
*pin 2= 0*  
  
*pin 4= 115V*  
*pin 5= 0*

**SEC:**

*pin 6= 0*  
*pin 7= 12V*  
  
*pin 9= 0*  
*pin 10= 12V*

*pin 3 nicht bestückt*  
removed

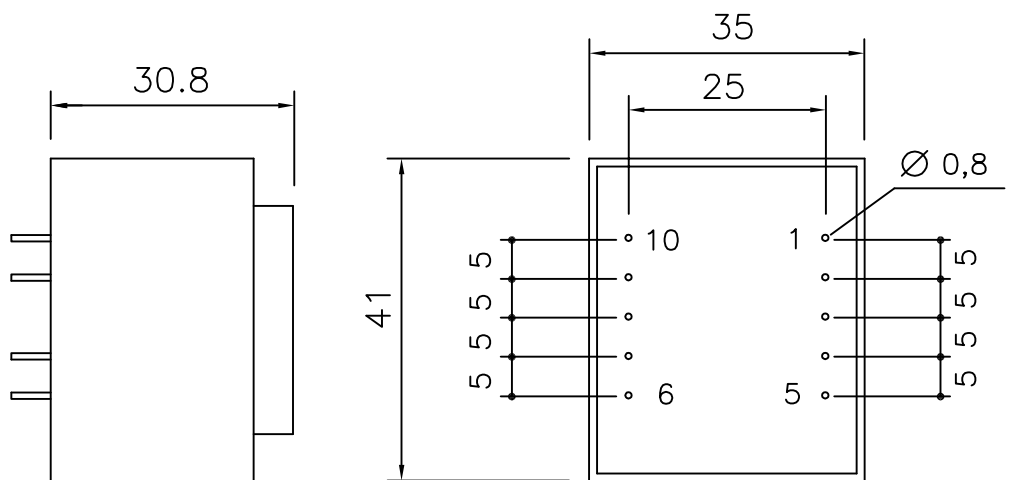

**Gewicht: 0,19kg**  
Weight

**Maße in mm**  
Dimensions in mm

**Seite 1/1**  
Page 1/1

b	Date: 08.10.20	Name: O.Koszian	Amendment: ENEC – Zeichen entfernt		
a	Date: 08.03.13	Name: Clasen	Date: 08.03.13	Checked: Reinhardt	Amendment: VDE– Zeichen zugefügt /VDE approval added
Date: 03.12.03		Date: 03.12.03	<b>Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten</b> Observe protection clause to ISO 16016		<b>Änderungen vorbehalten</b> Subject to change
Name: Clasen		Checked: Thomas			