




Index: a	Baureihe: Type:	BUST	Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D - 27283 Verden/Aller	
	Art.-Nr.: Art.-No.:	BUST 4000/44/23				
Typ Type Kernform Core type Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage Bemessungsstrom, Eingang Designated input current Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse Einschaltdauer Duty cycle Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1) Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0.5) Verlustleistung Power loss Schaltgruppe Connection mode Betriebsfrequenz Designated frequency Schutzklasse Safety class Schutzart Protection index Kühlungsart Type of cooling Isolierstoffklasse Insulation class Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature Vorschriften Standards Prüfzeichen Approvals Prüfspannung HV-Test voltage Anschluß (Eingang) Terminal (Input) Anschluß (Ausgang) Terminal (Output) Anschluß (PE) Terminal (PE) Bemerkungen Notes : 1~ Steuer-und Trenntransformator 1~ Voltage control and Isolating transformer : UI 180/63 : 394V / 415V / 440V / 461V : 10,5Aac / 10,0Aac / 9,4Aac / 9,0Aac : 2x115V : 2x 17,4Aac :  16AgG : 100% : 4000VA : 11000VA : typ. 186W (Fe= 50W, Cu= 136W) approx. 186W : Iii0 : 50-60Hz : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment : IP00 : AN : B (UL class 130) : 40°C : EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4 :  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521) : Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary : Sekundär-Kern 3,0 kV Secondary-Core : Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core : Sekundär-Sekundär 3,0 kV Secondary-Secondary : Schraubklemme 4,0mm² Screw terminal 4,0mm² : Schraubklemme 10,0mm² Screw terminal 10,0mm² : Schraubanschluß 4,0mm² Screw terminal 4,0mm² : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.  a Date: 21.02.25 Name: Spöring Amendment: Isolating transformer added; Type plate removed; Dimension and drawings changed Date: Name: Amendment: Date: 20.02.15 Name: Lühring Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016 Änderungen vorbehalten Subject to change						

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification

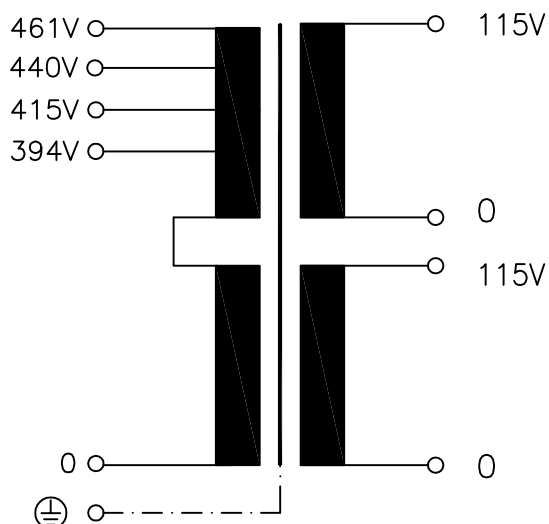

Abmessungen:

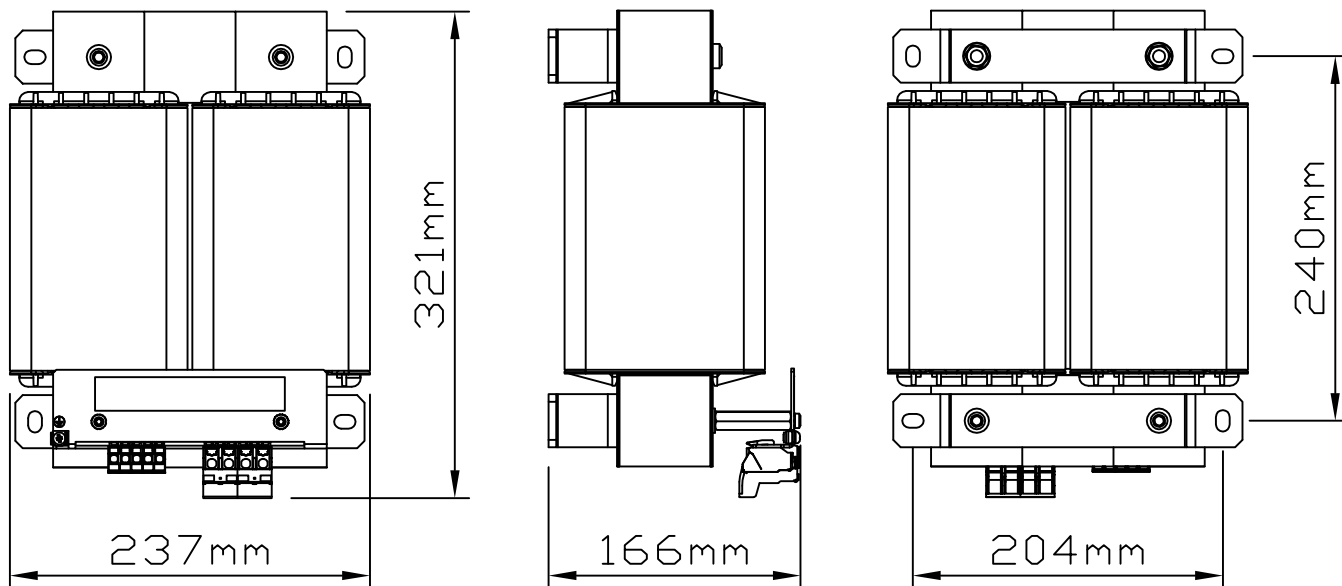

Gewicht: typ. 37kg (Fe=20,8kg; Cu=14kg)

Weight: approx. 37kg (Fe=20.8kg, Cu=14kg)

Befestigungslöcher: 9,0mm x 14,0mm

Mounting holes: 9,0mm x 14,0mm

Seite 2/2

Page 2/2