

Typ

Type

Art.-Nr.

Art.-No.

Kernform

Core type

Bemessungsspannung, Eingang

Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Eingang

Designated primary current

Bemessungsspannung, Ausgang

Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Ausgang

Designated secondary current

Vorzusehende Absicherung, Ausgang

Recommended output fuse

Bemessungsleistung

Designated output power

Kernleistung

Core rating

Restwelligkeit

Ripple

Schaltgruppe

Connection mode

Betriebsfrequenz

Designated frequency

Schutzklasse

Safety class

Schutzart

Protection index

Isolierstoffklasse

Insulation class

Max. Umgebungstemperatur

Ambient temperature

Vorschrift

Standards

Prüfzeichen

Approvals

Anschluß (Eingang)

Terminal (Input)

Anschluß (Ausgang)

Terminal (Output)

Prüfspannung

HV-Test voltage

Bemerkungen

Notes

: 3~ Gleichstromversorgung

AC/DC Power Supply

: DDB 400/24-7,5

: 3UI 75/26,5

: 3x 400V ±20V

: 3x 0,33Aac

: 24V

: 7,5Adc

:  8A-K oder  10A-FKS

or

: 180W

: 202VA

: ~ 4,2%

: YNd11

: 50-60Hz

: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I

Prepared for class I equipment

: IP 00

: B (UL class 105)

: 40°C

: VDE 0570/EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL506; CSA22.2

VDE 0570/EN 61558 (Part 1 with Part 2-6), UL506; CSA22.2

:  transformer only
Type 3UI75/26/A1

File E103521

: Schraubklemmen 4,0mm²Screw Terminal 4,0mm²: Schraubklemmen 4,0mm²Screw Terminal 4,0mm²

: Primär-Sekundär 4,5 kV

Primary-Secondary

Sekundär-Kern 1,05 kV

Secondary-Core

Primär-Kern 2,5 kV

Primary-Core

:-Die angegebenen technischen Daten sind

typisch. Material-und fertigungsbedingt


können Abweichungen auftreten.

Technical specifications are typical,

they can vary due to material and production tolerances.


Kennzeichnung:

Marking:


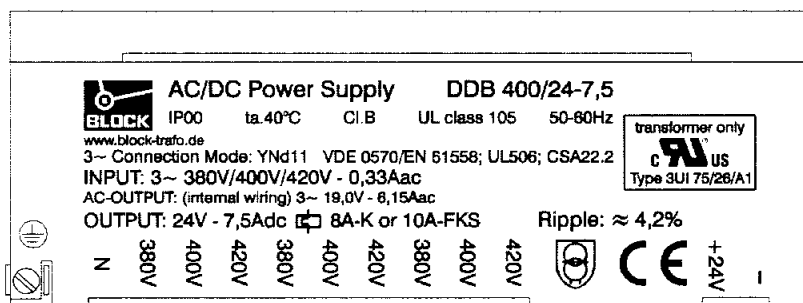


Anschlußbeschreibung :

Terminal Identification:

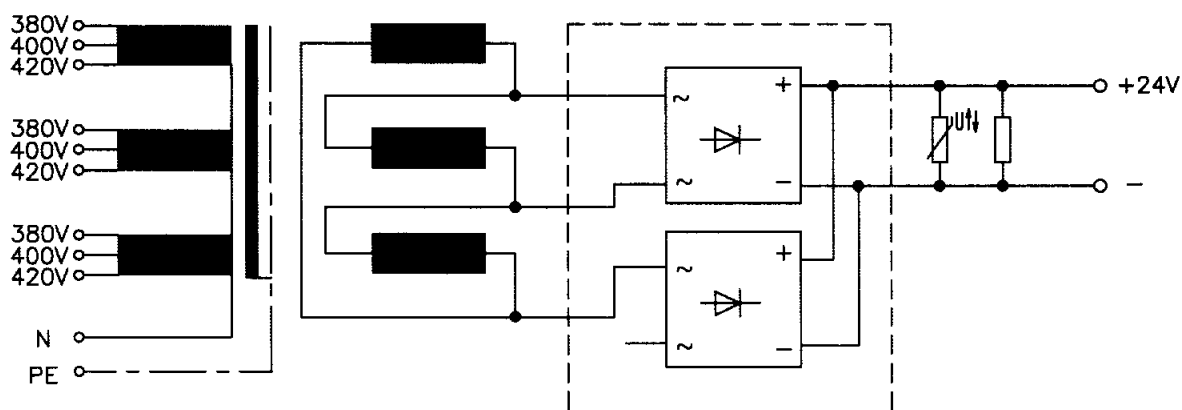**Aufbauskizze:**

Construction:

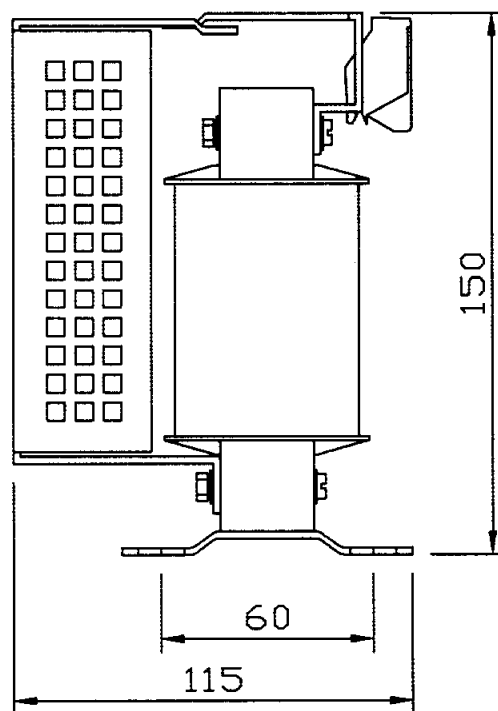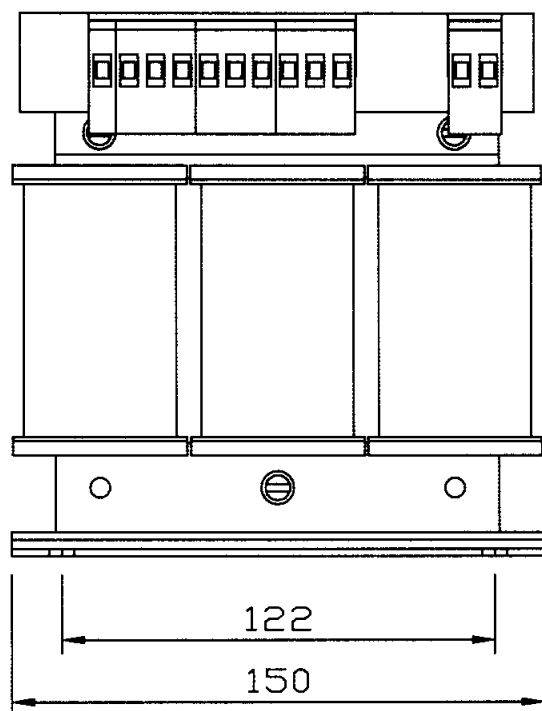

Gewicht: ca. 4,0kg
Weight: approx. 4,0kg

Befestigungslöcher: 7,0x13,0
Mounting hole: 7,0x13,0

Maße in mm
Dimensions in mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Observe protection clause to DIN 34

Änderungen vorbehalten
Subject to change